平成5年版

原子力白書

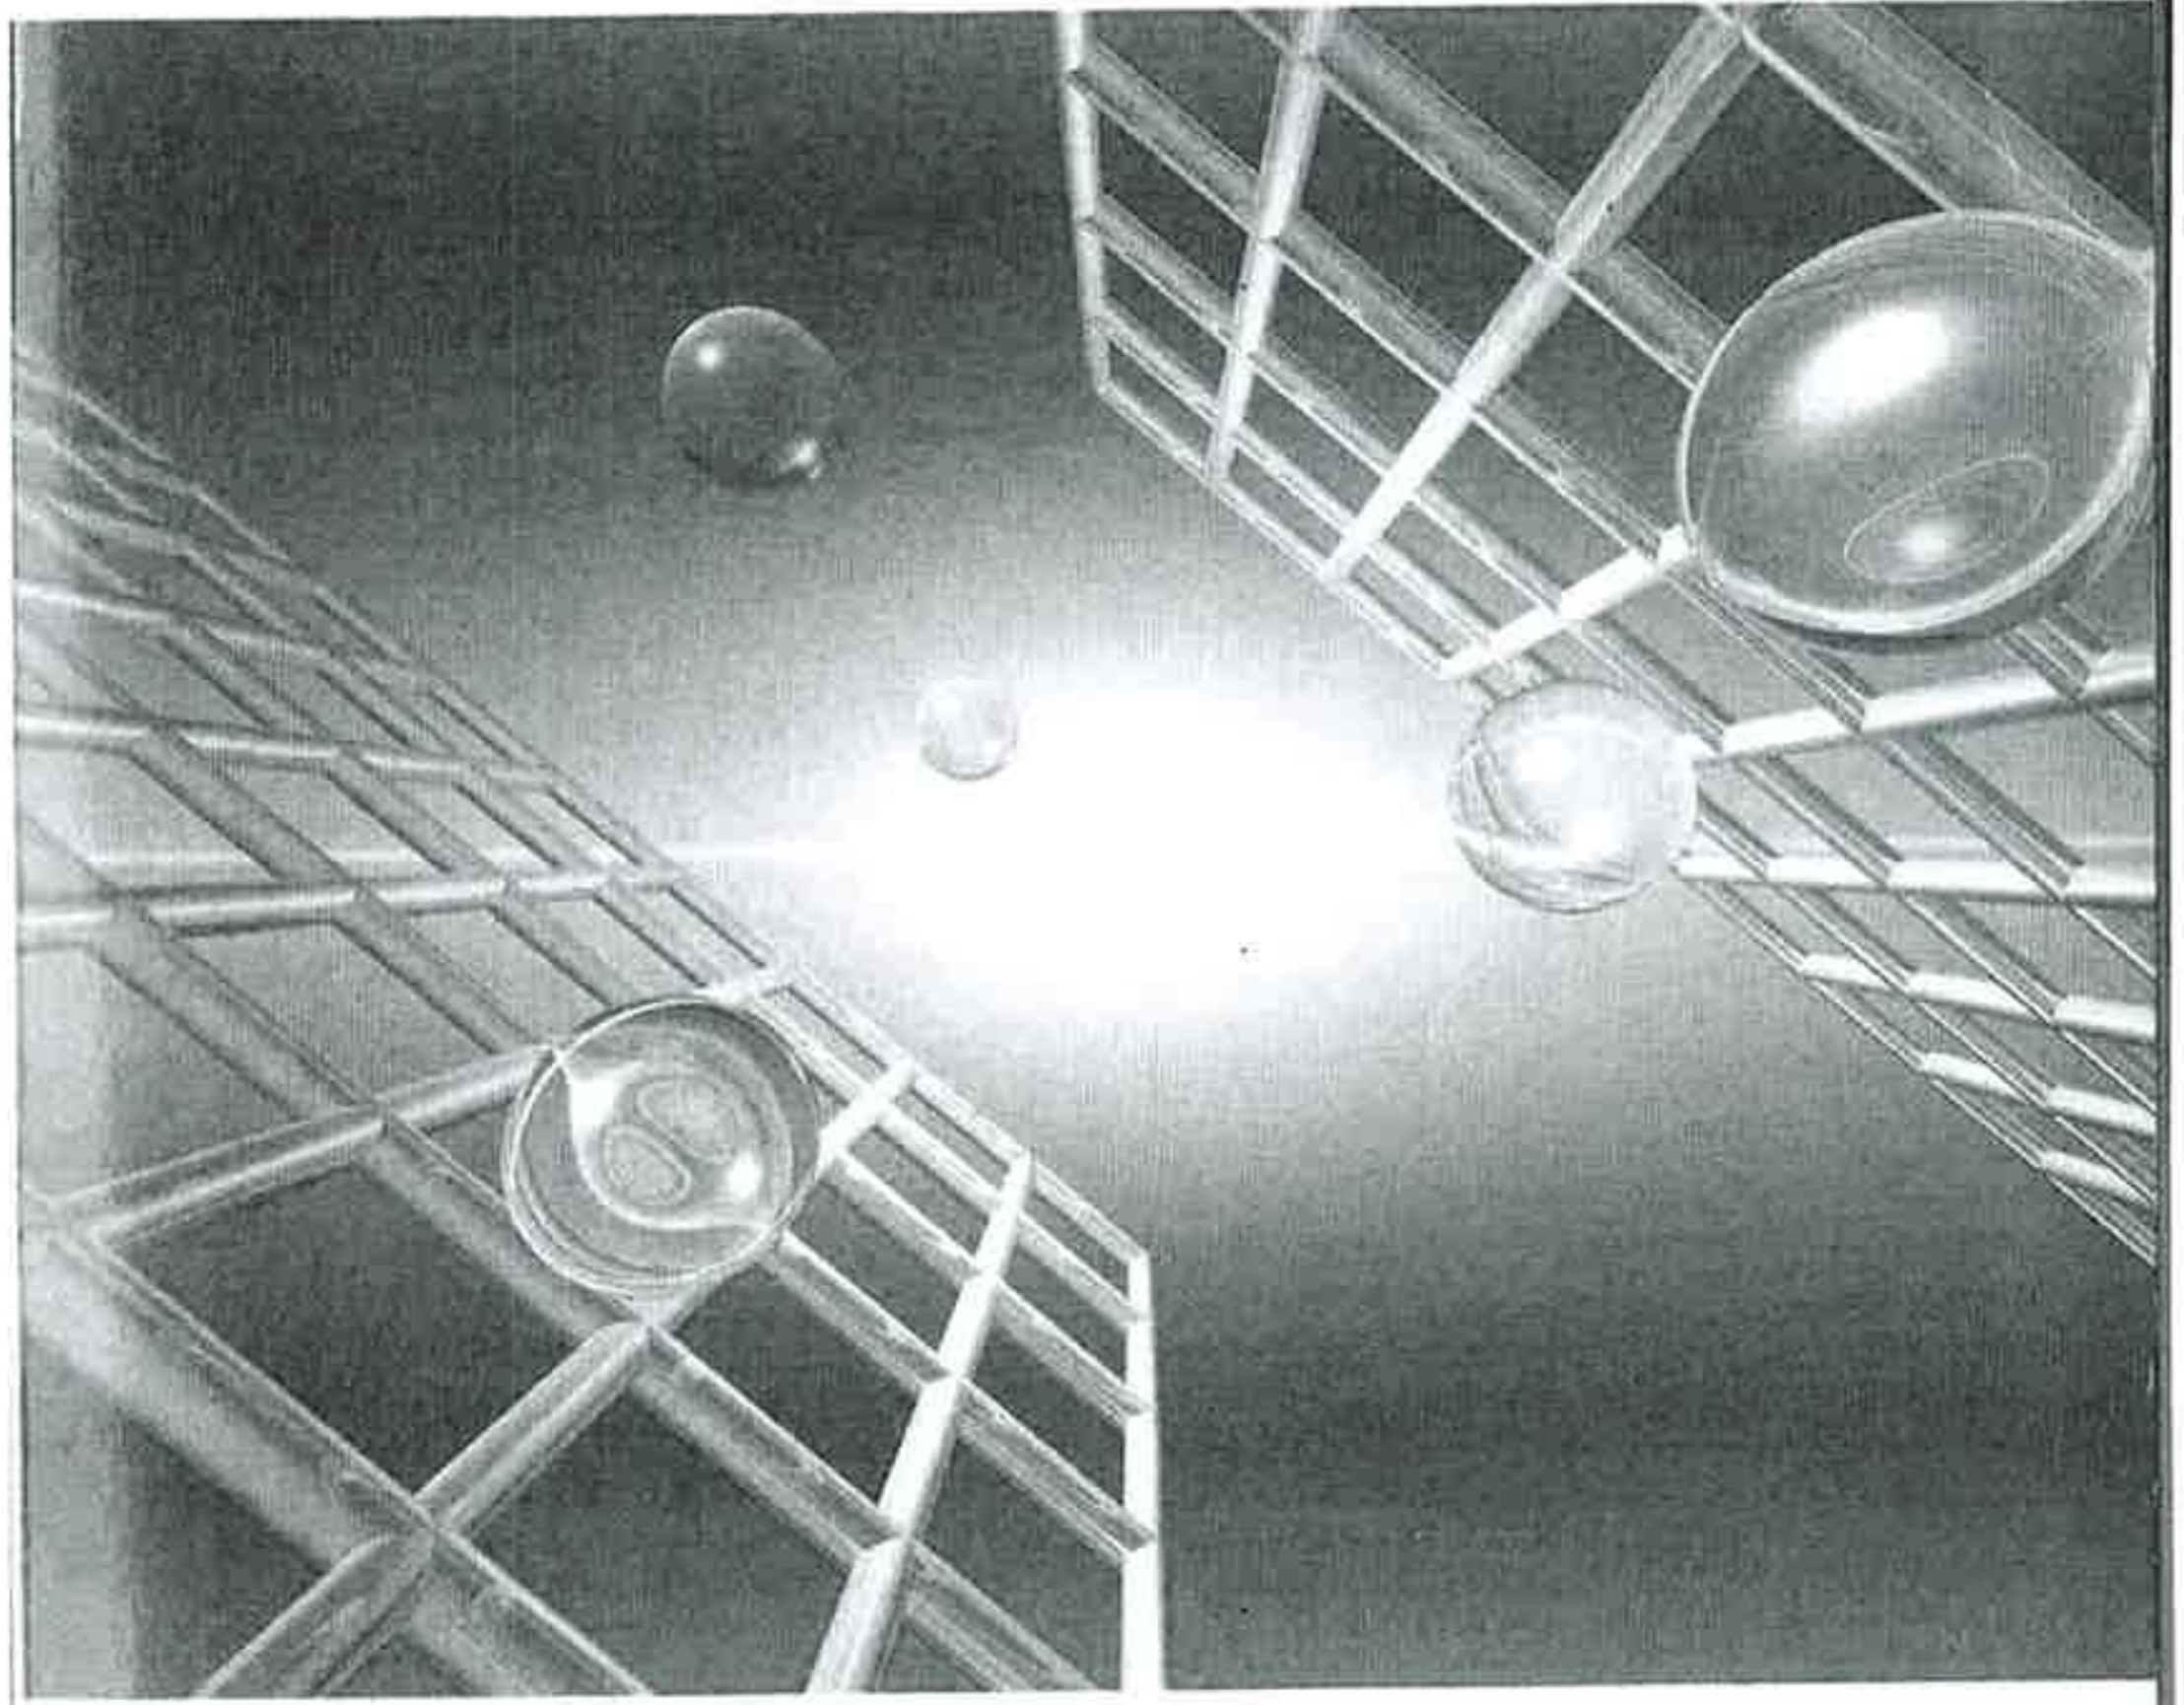

原子力委員会 編
大蔵省印刷局発行

表1・1　設備利用率の推移　（単位：%）

年度	BWR	PWR	総合平均
1982	67.2〔12〕	68.2〔11〕	67.6〔24〕
1983	70.6〔13〕	72.6〔11〕	71.5〔25〕
1984	72.2〔14〕	76.2〔13〕	73.9〔28〕
1985	74.1〔16〕	78.4〔15〕	76.0〔32〕
1986	75.9〔16〕	75.8〔16〕	75.7〔33〕
1987	77.2〔18〕	77.3〔16〕	77.1〔35〕
1988	72.9〔19〕	69.9〔16〕	71.4〔36〕
1989	66.5〔19〕	74.6〔17〕	70.0〔37〕
1990	72.9〔21〕	72.6〔17〕	72.7〔39〕
1991	75.0〔21〕	72.4〔19〕	73.8〔41〕
1992	74.1〔21〕	74.4〔20〕	74.2〔42〕

（注）1)　設備利用率＝〔発電電力量（kWh）の合計／（認可出力（kW）×暦時間数（h））の合計〕×100（%）
2)　総合平均はガス冷却炉（GCR）を含めた値
3)　〔　〕内は基数

（出典：通商産業省資料）

表1・2　運転月数の推移（ガス冷却炉（GCR）を除く平均）

終了年度	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
運転月数	11.0	11.3	11.1	11.2	11.6	11.5	9.9	11.7

（注）・各プラントの定期検査終了（総合負荷検査）から次回定期検査開始による発電停止までの期間（中間停止及び故障・トラブル等による停止期間は除く）を運転月数（日数／30日）とした。
・新規プラントの第一サイクルは除いた。

（出典：通商産業省資料）

表1・3　故障・トラブル等報告件数＜法律対象＞と年平均報告件数

年　度	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
故障・トラブル報告件数	19	19	19	23	22	24	20	20
基　数	32	33	35	36	37	39	41	42
平均報告件数(件数/基数)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5

（出典：通商産業省資料）

甲第37号証

原子力白書　（平成5年版）

平成5年12月27日　発行　　定　価　2,500円
（本体2,427円・税73円）

編　集　　原　子　力　委　員　会
郵便番号　100
東京都千代田区霞が関2－2－1
TEL. 03(3581)[illegible]

発　行　　大　蔵　省　印　刷　局
郵便番号　105
東京都港区虎ノ門2－2－4
TEL 03(3587)4283～9
（業務部販売課ダイヤルイン）

落丁、乱丁本はお取替えいたします。

ISBN4-17-182368-4